

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL RETORNO SEGURO

CENTROS DE CÓMPUTO ACADÉMICO

**Fecha: 25 de mayo de 2021
VERSIÓN 01**

ÍNDICE

Objetivo y alcance.....	3
Definiciones.....	3
Lineamientos generales.....	4
Uso del área general de cómputo.....	5
Uso de las aulas activas de cómputo.....	5
Ingreso al área general de cómputo y aulas activas de cómputo.....	6
Anexos.....	7
Fuentes de consulta	17

Objetivo y alcance

Conscientes de que no existe medida alguna que por sí sola detenga o limite la capacidad de transmisión de la COVID-19, es necesaria la aplicación de medidas y la participación comprometida de toda la población para limitar su propagación.

En dicho sentido, existen estrategias de protección a la salud e higiene a ser implementadas en espacios cerrados, a fin de guiar a sus responsables con acciones simples que reproduzcan espacios saludables.

Definiciones

Centro de Cómputo Académico: El Centro de Cómputo Académico tiene como objetivo ofrecer a la comunidad académica los servicios computacionales informáticos dirigidos a sustentar las necesidades de los programas educativos, así como en los eventos académicos, sociales, artísticos, culturales y otros en que son requeridos.

Personal de soporte técnico: es el personal capacitado que apoya con la gestión operativa de las aulas de cómputo y área general de cómputo.

Usuario: persona que conforma parte de la comunidad educativa que requiere o es atendida para algún servicio prestado en Centro de Cómputo Académico y áreas que la contienen.

Lineamientos generales

Las medidas de higiene de los espacios cerrados son muy importantes para evitar la propagación del virus y el contagio. Además de la limpieza permanente (con agua y jabón) del entorno y de las superficies, es necesario realizar procesos de desinfección. La desinfección de superficies debe hacerse diariamente antes de iniciar las actividades del sitio cerrado y antes de cerrar.

La frecuencia de la limpieza y desinfección se determinará dependiendo del escenario en el que se encuentre el inmueble y el flujo de personas. La solución de hipoclorito de sodio de uso común, (cloro comercial) es un desinfectante eficaz para la desinfección de superficies.

Seguir los procedimientos para garantizar las características de efectividad de las soluciones de limpieza (jabones, detergentes, desinfectantes), como: usar cubetas separados para las soluciones como jabones, detergentes, desinfectantes y el agua para enjuagar, cambiar con frecuencia las soluciones, reemplazar paños sucios por paños limpios, utilizar artículos de limpieza de microfibra.

Las medidas de sana distancia son todas aquellas medidas sociales establecidas para reducir la frecuencia de contacto entre las personas para disminuir el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles.

Estas medidas se toman para determinar cuándo y dónde se pueden reunir las personas para detener o disminuir la propagación de enfermedades contagiosas ayudando a reducir el contacto con el virus. La COVID-19 se trasmite a través de pequeñas gotitas suspendidas en el aire que, al ser expulsadas del organismo por la boca y la nariz a través de la tos, los estornudos o al hablar pueden depositarse en las superficies y contagiar a otras personas que tiene contacto con ellas.

Al estornudar pueden recorrer una distancia de hasta 1.5 metros a una velocidad estimada de entre 30 y 45 metros/segundo, y puede depositarse en manos y superficies.

Uso del área general de cómputo

El área general de cómputo está destinada al empleo de equipo de cómputo de manera individual. En el anexo 1 se detalla en el diagrama la disposición del espacio para el uso de los equipos.

Campus Torrente

Área General: capacidad total 5 personas.

Campus Calasanz

Área General: capacidad total 10 personas.

Uso de las aulas activas de cómputo (compuaulas)

Las aulas activas de cómputo están destinadas a sustentar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los programas curriculares de las licenciaturas y posgrados. En el anexo 1 se detalla en el diagrama la disposición del espacio para el uso de los equipos.

Campus Torrente

Aula 1: capacidad total 14 personas (13 alumnos, un catedrático).

Aula 2: capacidad total 14 personas (13 alumnos, un catedrático).

Aula 3 y 4: capacidad total 28 personas (27 alumnos, un catedrático).

Campus Calasanz

Aula 1: capacidad total 14 personas (13 alumnos, un catedrático).

Aula 2: capacidad total 20 personas (19 alumnos, un catedrático).

Aula 3: capacidad total 20 personas (19 alumnos, un catedrático).

Aula 4: capacidad total 20 personas (19 alumnos, un catedrático).

Ingreso al área general de cómputo y aulas activas de cómputo

El ingreso a las aulas activas de cómputo y área general de cómputo está sujeto al lineamiento establecido de ingreso a las instalaciones de la Universidad, considerando que ya acudió previamente al filtro sanitario. En el Anexo 2 se indica el diagrama de flujo de acceso a las instalaciones.


1. La persona deberá mantener sana distancia (1.5 metros entre persona y persona).
2. Utilizar únicamente los lugares que han sido destinados para uso dentro de las aulas activas de cómputo y área general de cómputo manteniendo la sana distancia.
3. Respetar el cupo máximo indicado para cada uno de los espacios.
4. Considerar las medidas marcadas para el desplazamiento, ingreso y egreso de los espacios.

Anexos

ANEXO 1

CAMPUS TORRENTE


COMPUAULA 1 Equipada con 14 PCs

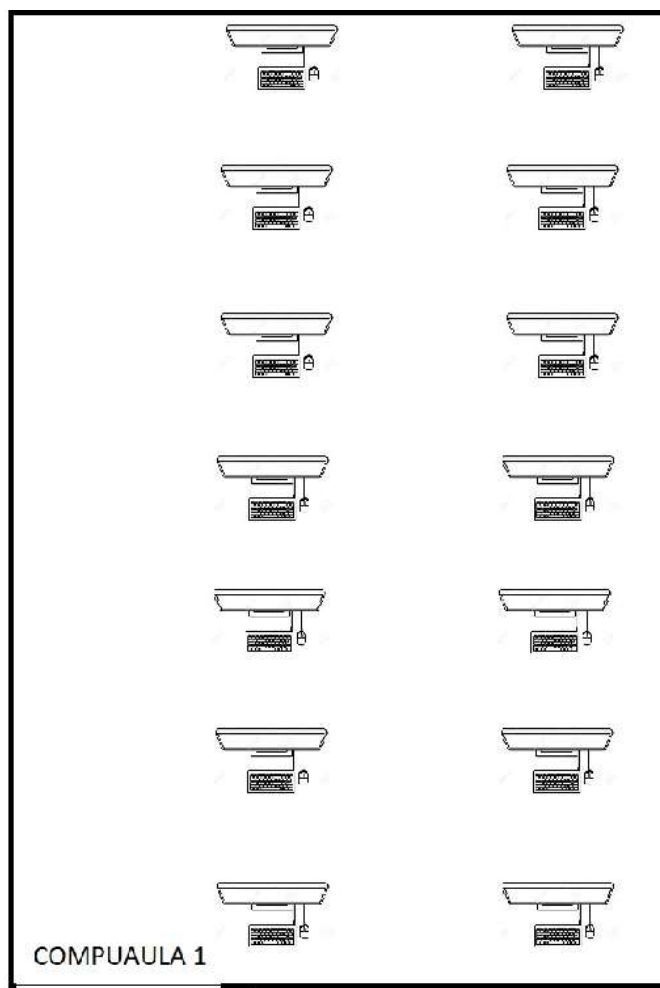


COMPUAULA 2 Equipada con 14 PCs



COMPUAULA 3 y 4, Equipada con 28 PCs

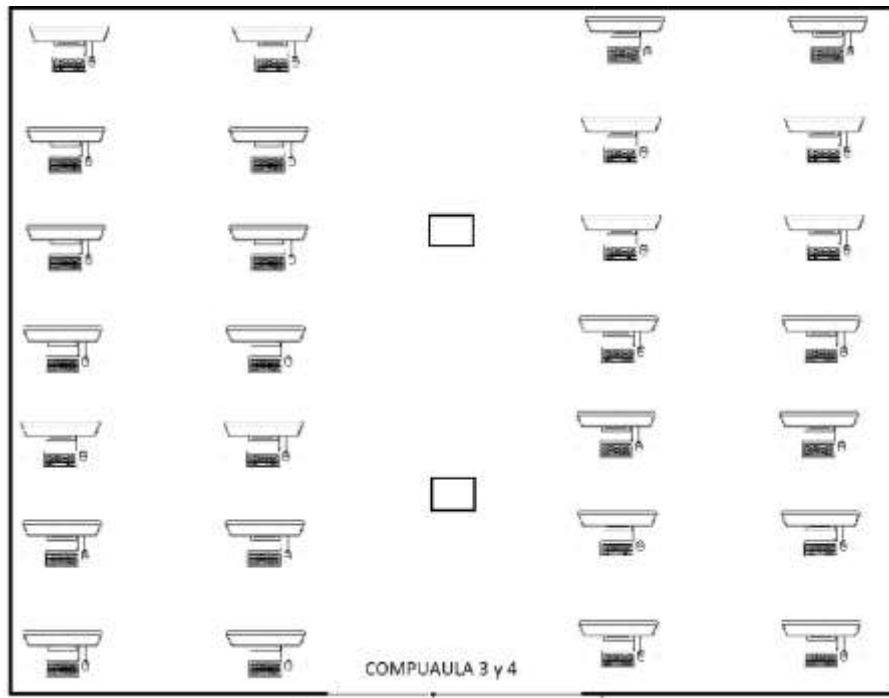


AREA GENERAL, Equipada con 5 PCs

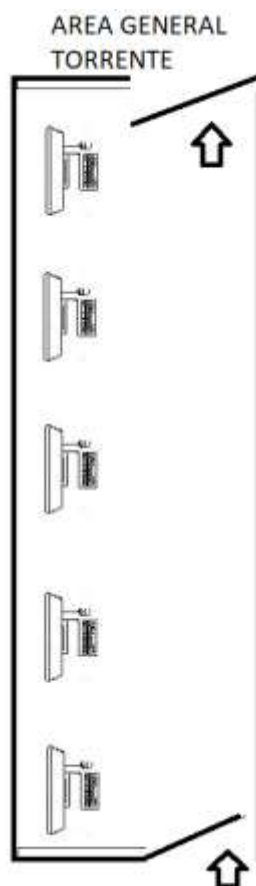


CAMPUS CALASANZ


COMPUAULA 1 Equipada con 14 PCs

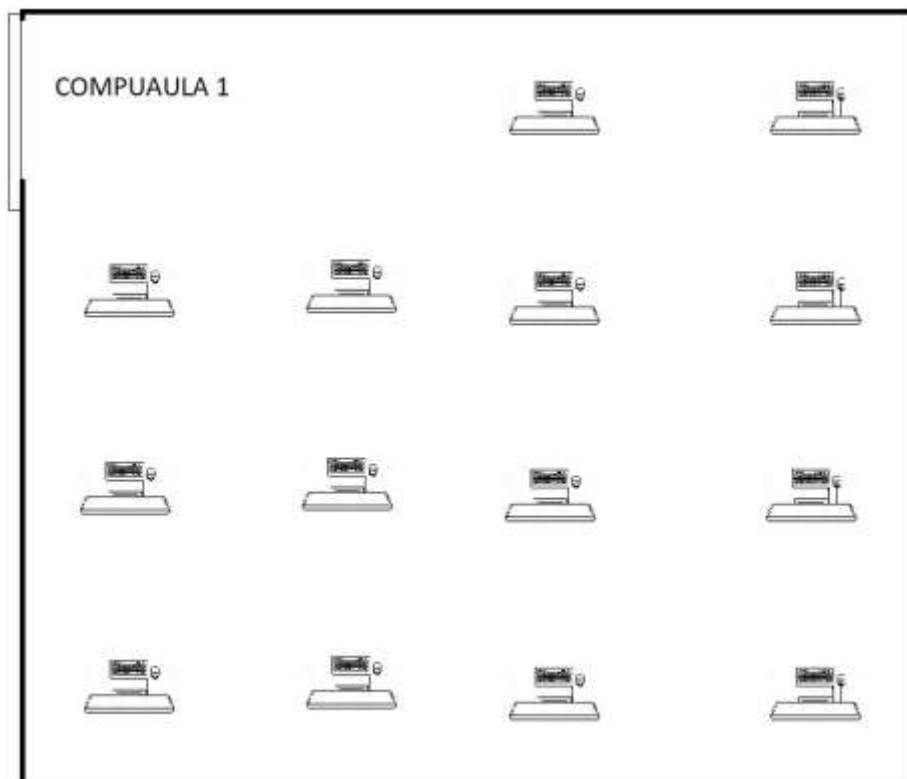


COMPUAULA 2, Equipada con 20 PCs

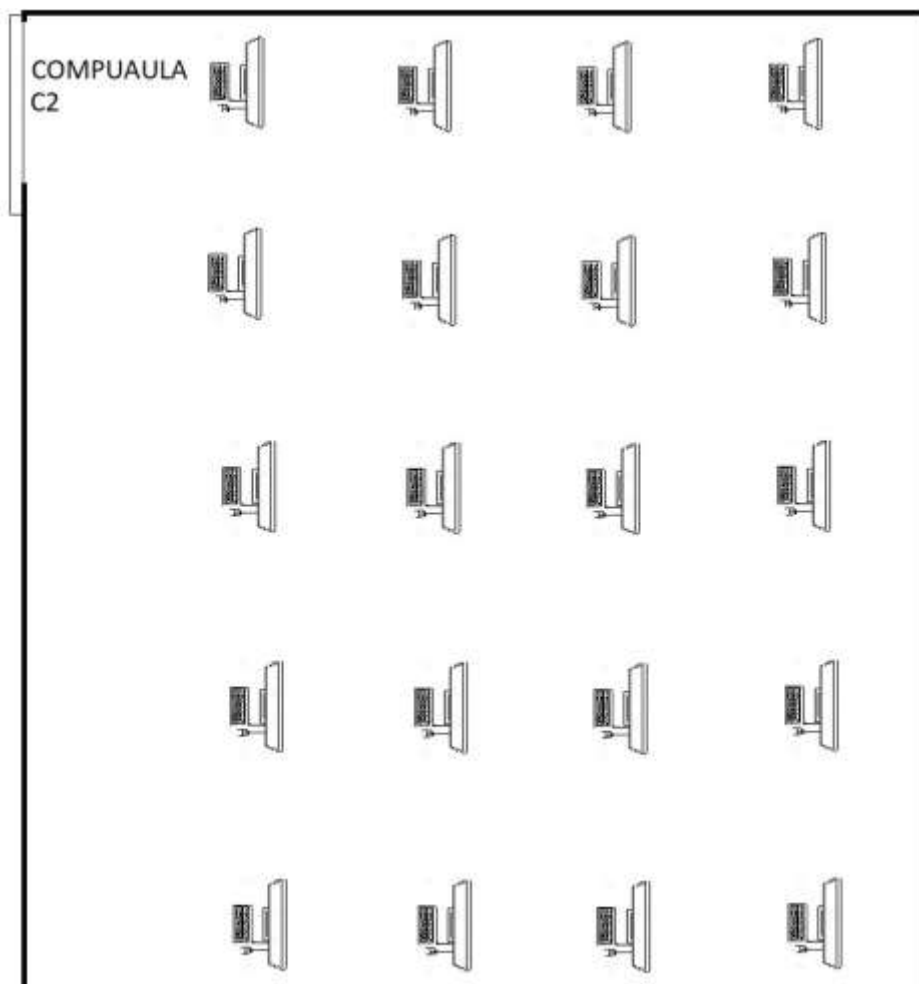


COMPUAULA 3, Equipada con 20 PCs

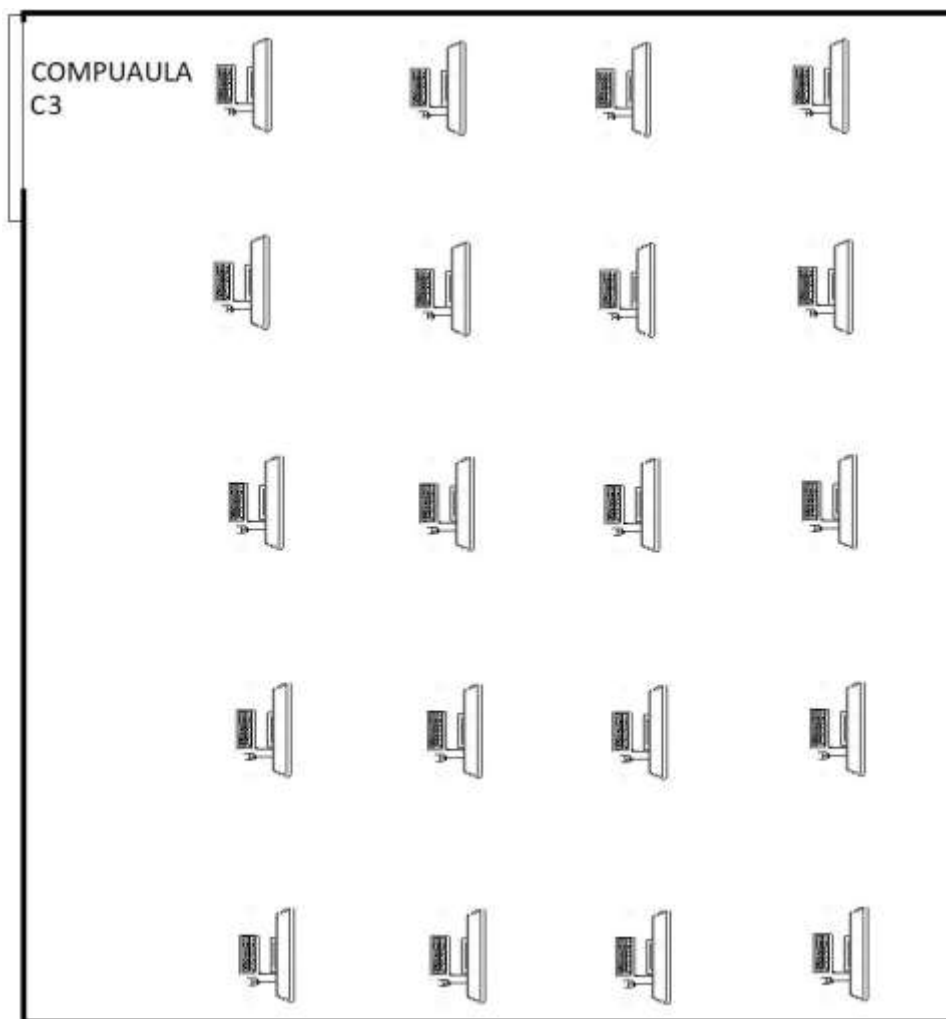

COMPUAULA 4, Equipada con 20 PCs

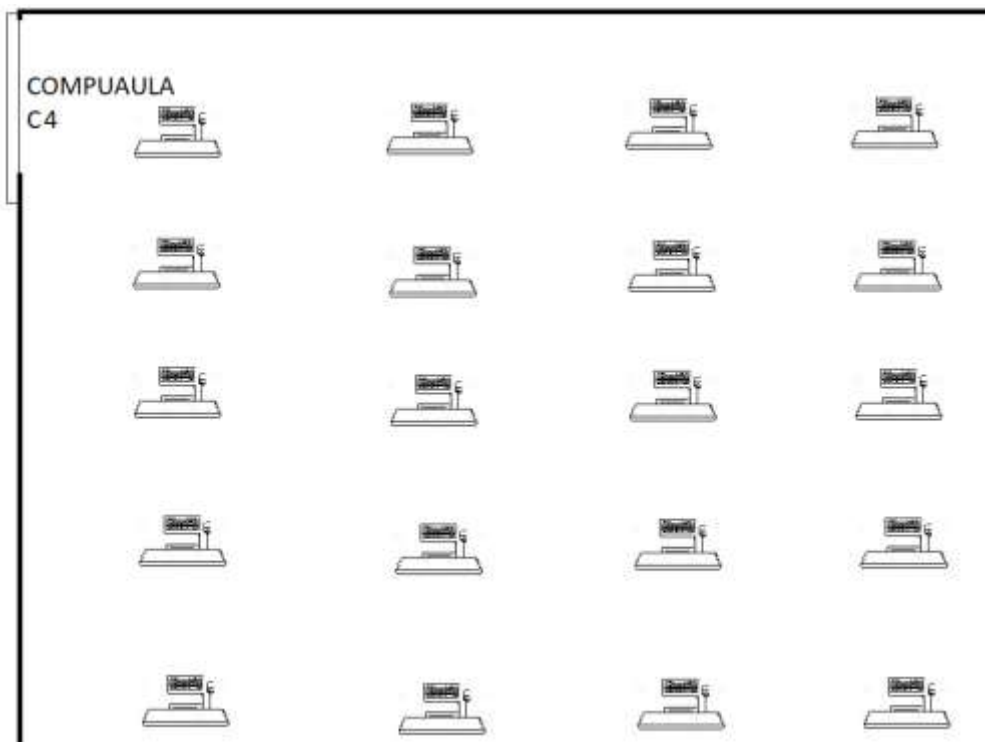


AREA GENERAL, Equipada con 10 PCs

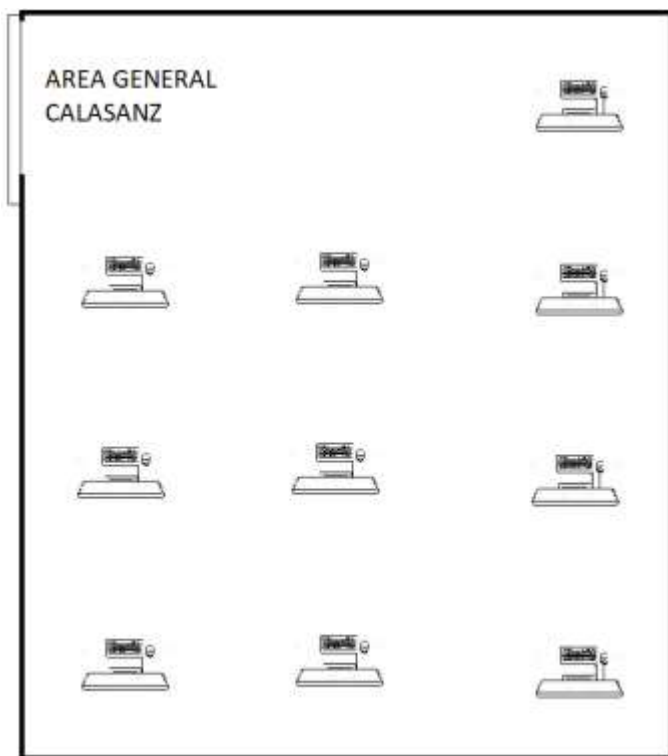

ANEXO 2

- Diagrama de flujo. Ingreso a las instalaciones

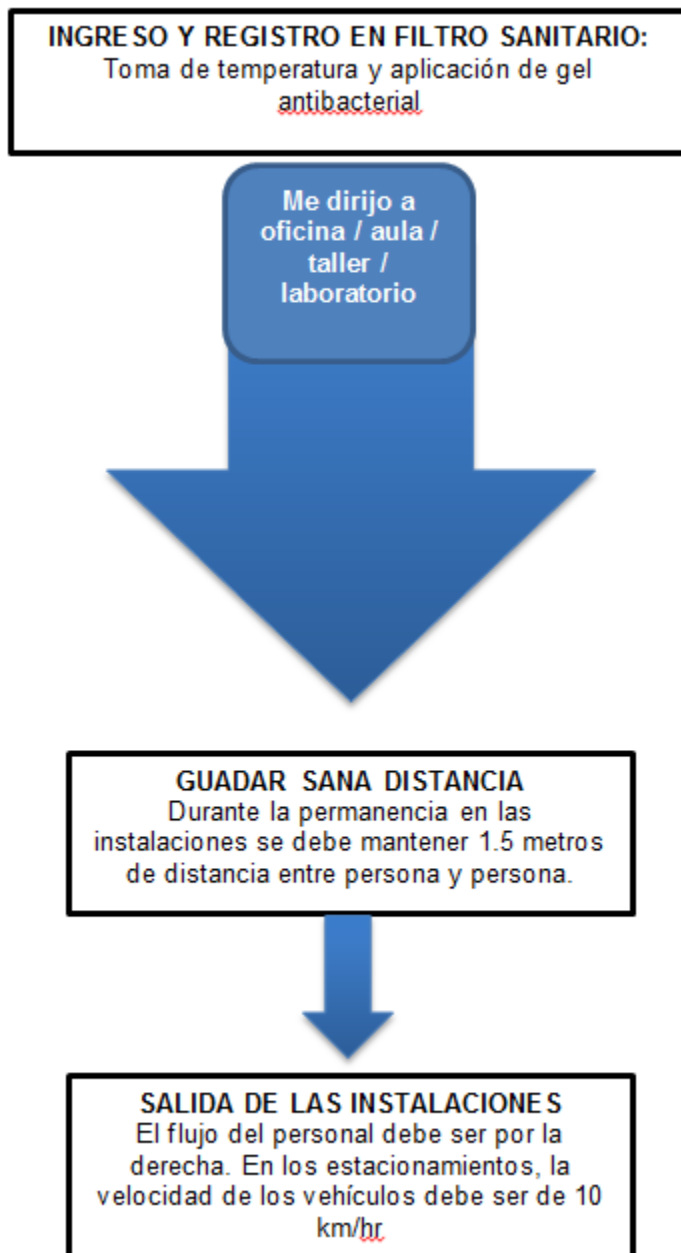

Fuentes de consulta

Documentos para la planeación de un regreso seguro y paulatino a las actividades académicas presenciales en las instituciones de educación superior

<https://educacionsuperiordurante covid.anuies.mx/wp-content/uploads/2021/04/Planeacion de un regreso seguro.pdf>

Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados, emitido por el Gobierno Federal.

https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/03/Lineamiento Espacio Cerrado_27032020.pdf

ANUIES Centro de Occidente

<https://crco.anuies.mx/node/8884>

Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria Gobierno de México

<http://nuevanormalidad.gob.mx/>

CONTROL DE CAMBIOS:

REVISIÓN	FECHA	MODIFICACIÓN
0	25/05/2021	Elaboración
1	27/05/2021	Revisión
1	28/05/2021	Autorización
2	15/08/2021	Revisión
2	31/08/2021	Autorización

Elaboró:	Revisó:	Autorizó
Mtro. Emanuel de Jesús Piña Rodríguez	Dirección de Recursos y Logística	Dirección de Recursos y Logística